


Základní schéma zapojení pro konvektory WV0 a WVP
Topení nebo dochlazování

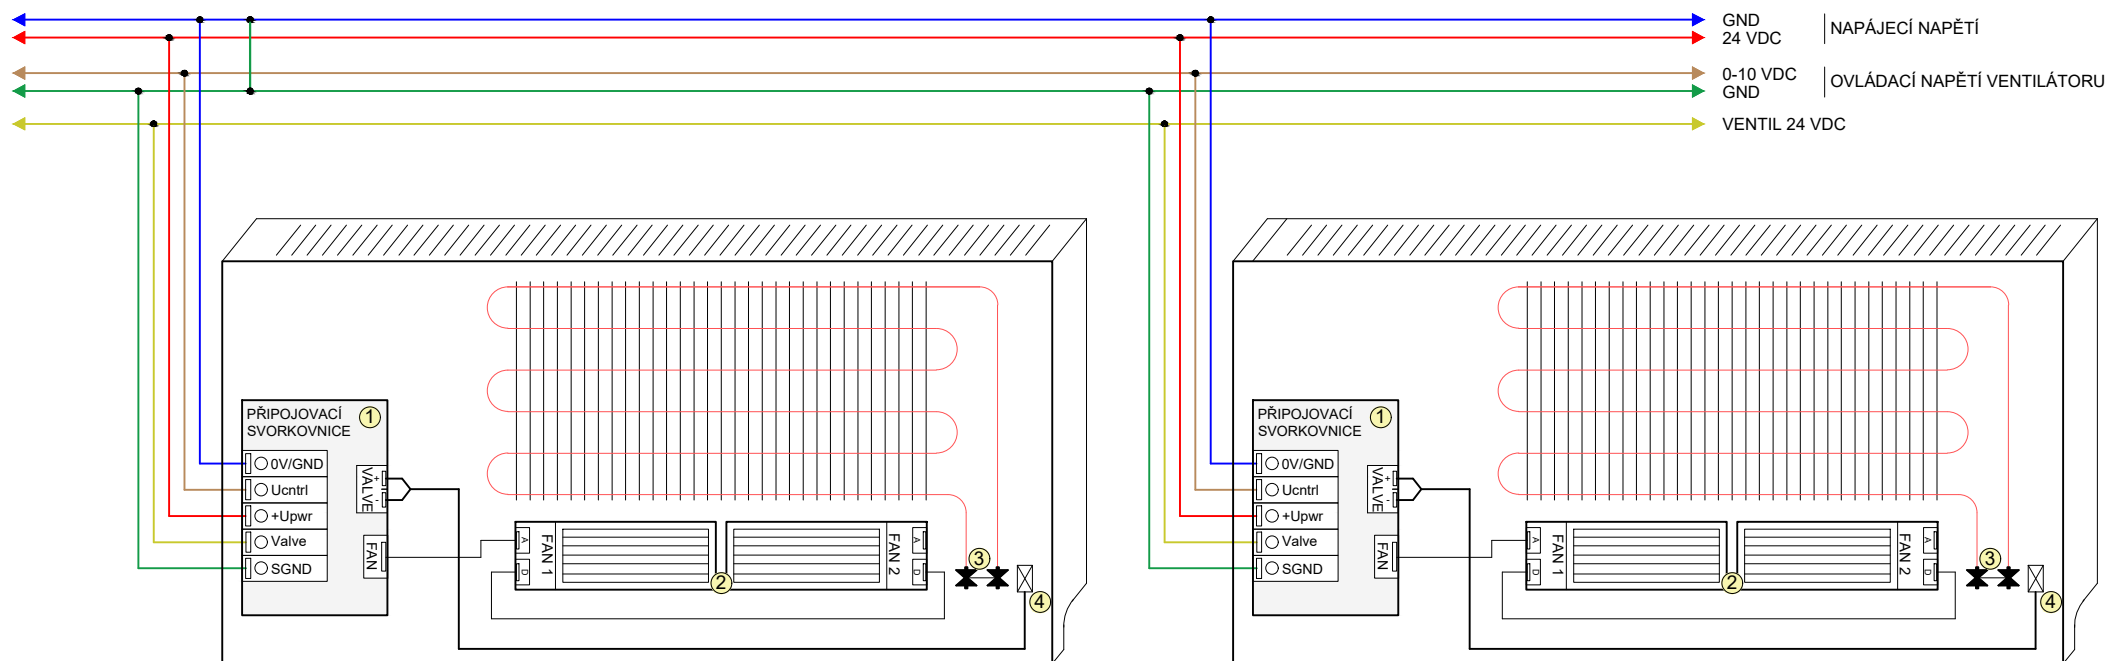

Popis:

- ① - připojovací svorkovnice
- ② - tangenciální ventilátory s EC regulací
- ③ - připojovací regulační armatura LM
- ④ - termoaktuátor 24 V DC, 2 W