


Základní schéma zapojení pro konvektory KORALINE Optimal-V LVO Topení

- 1 řídicí jednotka konvektoru FCR-BOX
- 2 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 3 termostatický ventil s termopohonem 24 V DC

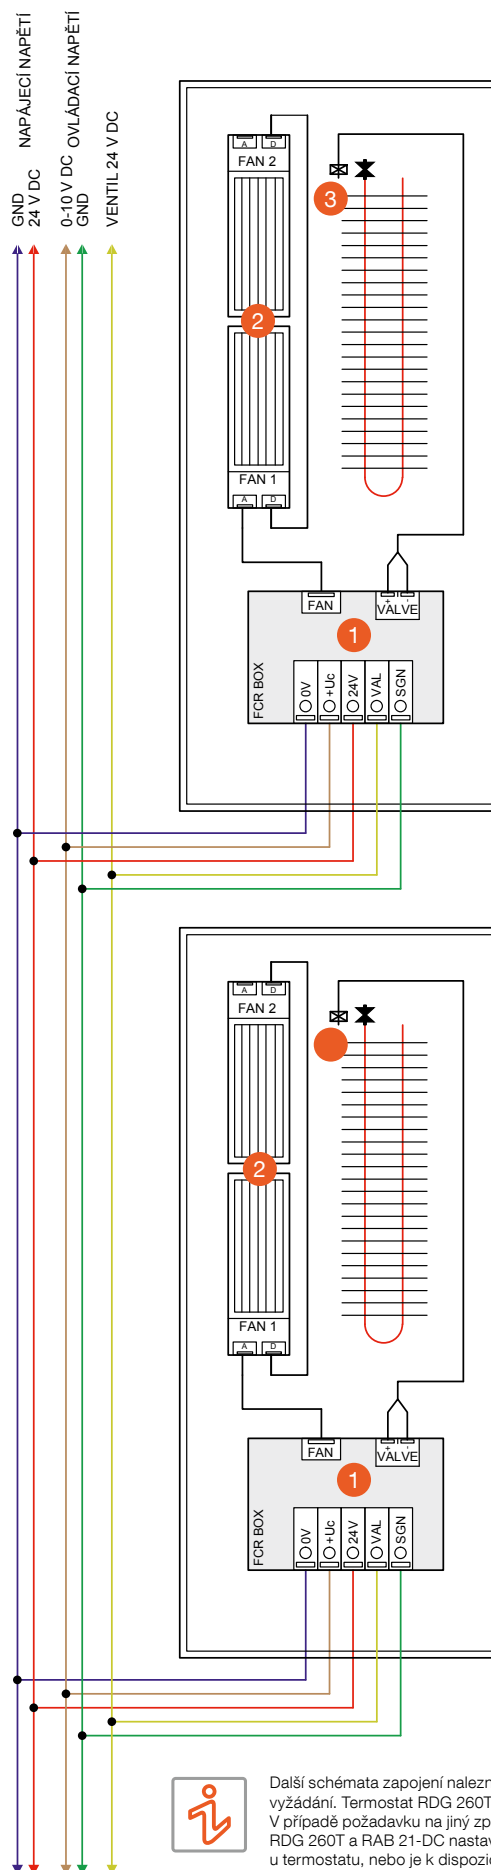

Další schémata zapojení naleznete na www.licon.cz, nebo je obdržíte na vyzádání. Termostat RDG 260T je již přednastaven pro 2trubkový systém topení. V případě požadavku na jiný způsob topení je nutné Termostat SIEMENS RDG 260T a RAB 21-DC nastavit dle návodu, který naleznete přiložený u termostatu, nebo je k dispozici v sekci ke stažení na www.licon.cz.