


Základní schéma zapojení pro konvektory KORAWALL Therm-V WVT

Topení nebo dochlazování

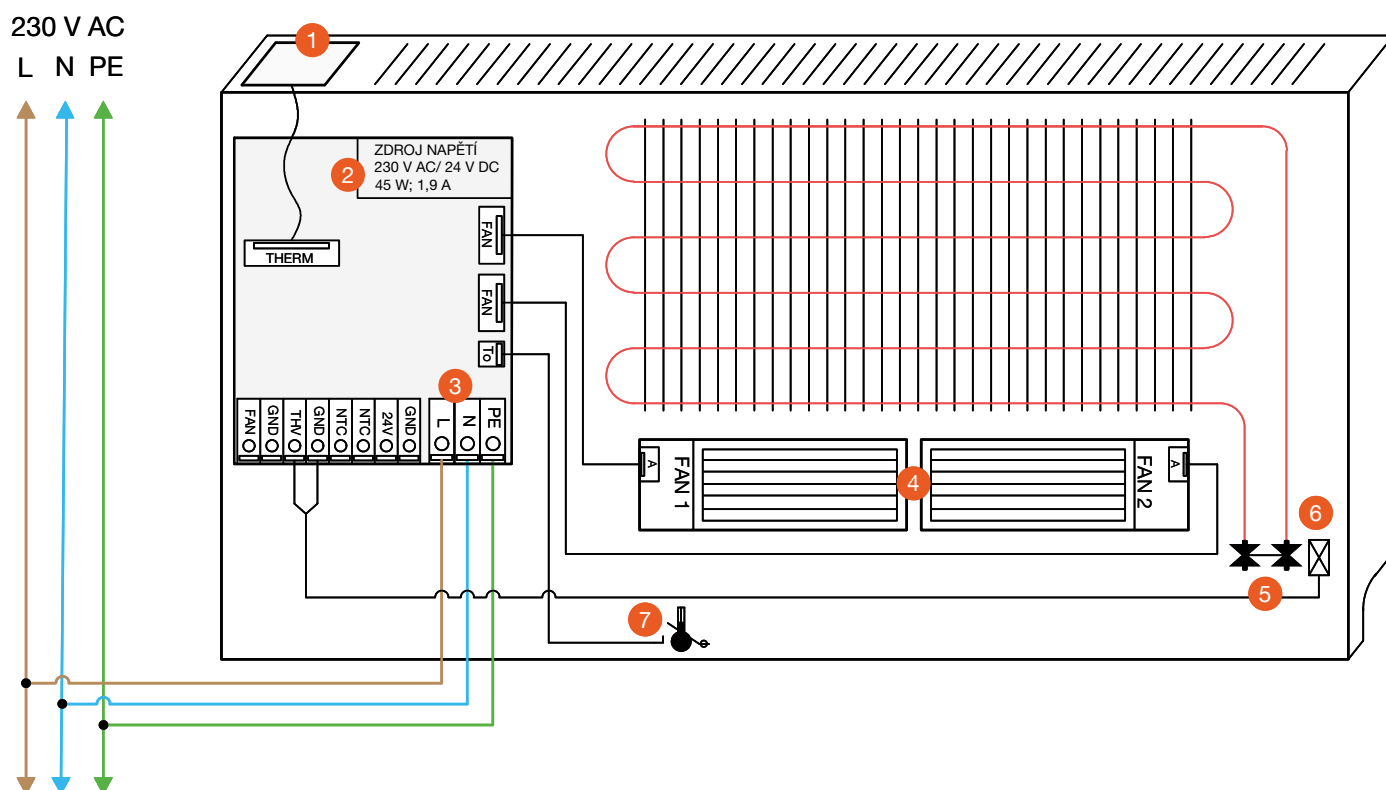

- 1 termostat
- 2 zdroj napětí 230 V AC/ 24 V DC
- 3 svorky L, N a PE pro připojení do elektrické sítě
- 4 tangenciální ventilátory s EC regulací
- 5 termostatická a připojovací armatura
- 6 termostatický ventil s termoelektrickým pohonem 24 V DC
- 7 To – čidlo teploty okolí